


ВИСНОВОК: Згідно з п. 5.3 ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) зразки алюмінієвих композитних панелей «Profibond FR», які були надані на випробування ТОВ «Група Компаній «ЕЛОТЕК», відносяться до матеріалів групи горючості Г-1.

За пожежно-технічною класифікацією п. 2.3 ДБН В.1.1-7-2002 – Г-1 (матеріал низької горючості).

ПРИМІТКА:

1. Протокол № 31/ВЗ-2011 стосується тільки зразків алюмінієвих композитних панелей «Profibond FR», виробництва компанії Zhejiang Alutal New Materials Co. Ltd. (Китай), які були надані на випробування Замовником.
2. Забороняється повне чи часткове передрукування та копіювання протоколу без дозволу ДВЛ м. Києва.
3. Копії протоколу чинні тільки при їх завіренні в ДВЛ м. Києва.

Ст. інженер ДВЛ
капітан служби цивільного захисту

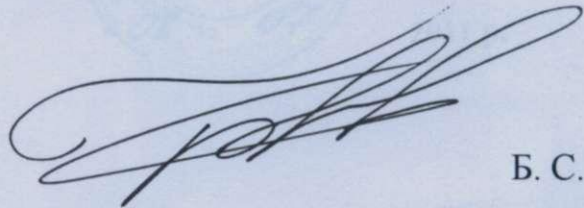

Б. С. Щукін

ПРОТОКОЛ № 31/ВЗ-2011

Висновок про горючість зразків алюмінієвих композитних панелей «Profibond FR», виробництва компанії Zhejiang Alutal New Materials Co. Ltd. (Китай), наданих на випробування ТОВ «Група Компаній «ЕЛОТЕК».

ДВЛ ГУМНС України в м. Києві
№ документа - 31/ВЗ-2011 від 03.07.2011р.
Всього аркушів 5, аркуш 5
Підпис: 

ДВЛ ГУ МНС України
в м.Києві

для справ

Київ-2011

100081