


ВИСНОВОК: Значення коефіцієнта димоутворення комплекту зразків №1 складає **13,55 м²/кг**, комплекту зразків №2 складає **454,60 м²/кг**. Згідно з п. 2.14.2 ГОСТ 12.1.044-89 зразки алюмінієвих композитних панелей «Profibond FR», які були надані на випробування ТОВ «Група Компаній «ЕЛОТЕК», класифікуються як матеріал з помірною димоутворювальною здатністю.

ПРИМІТКА:

1. Протокол № 03/В1-2011 стосується тільки зразків алюмінієвих композитних панелей «Profibond FR», виробництва компанії Zhejiang Alutal New Materials Co. Ltd. (Китай), які були надані на випробування Замовником.
2. Забороняється повне чи часткове передрукування та копіювання протоколу без дозволу ДВЛ м. Києва.
3. Копії протоколу чинні тільки при їх завіренні в ДВЛ м. Києва.

Ст. інженер ДВЛ
капітан служби цивільного захисту

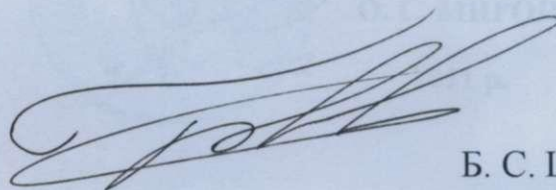

Б. С. Щукін

ПРОТОКОЛ № 03/В1-2011

Випробування димоутворення зразків №1 та №2 згідно з ГОСТ 12.1.044-89, коефіцієнту димоутворення алюмінієвих композитних панелей «Profibond FR», виробництва компанії Zhejiang Alutal New Materials Co. Ltd. (Китай), наданих на випробування ТОВ «Група Компаній «ЕЛОТЕК».

ДВЛ ГУ МНС України
в м. Києві

для справ

ДВЛ ГУМНС України в м. Києві
№ документа - 03/В1-2011 від 18.02 2011р
Всього аркушів 5, аркуш 5
Підпис 